
PARTIE DC

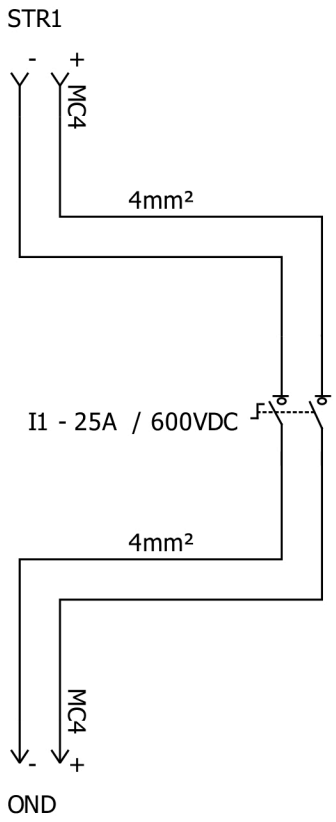


SÉPARATION PHYSIQUE

SÉPARATION PHYSIQUE

La protection différentielle de ce coffret est conforme à la norme NF C 15 100 si la résistance de terre de votre installation est <166 Ohms. Pour que votre installation électrique reste conforme à la NF C 15 100, vous devez avoir en votre possession une attestation délivrée par un organisme de contrôle prouvant que la résistance de terre est effectivement <166 Ohms.

PARTIE AC

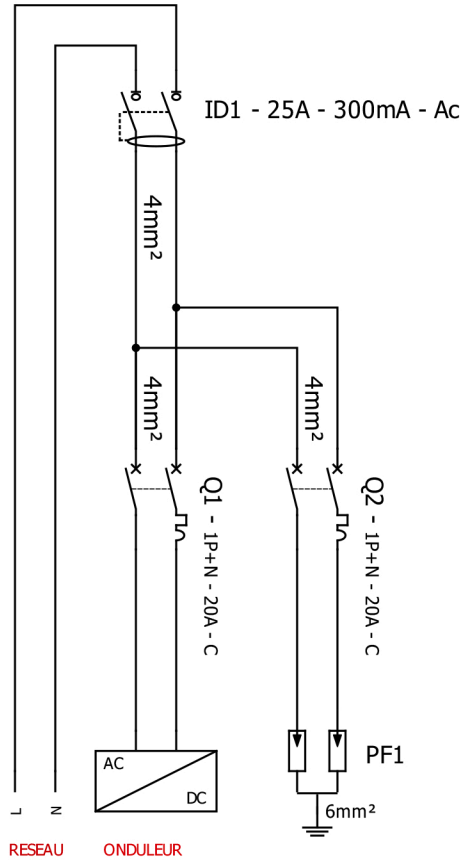

Auteur : ER		Fichier : DV 96811
Date : 30/09/2024		Folio : 1/1